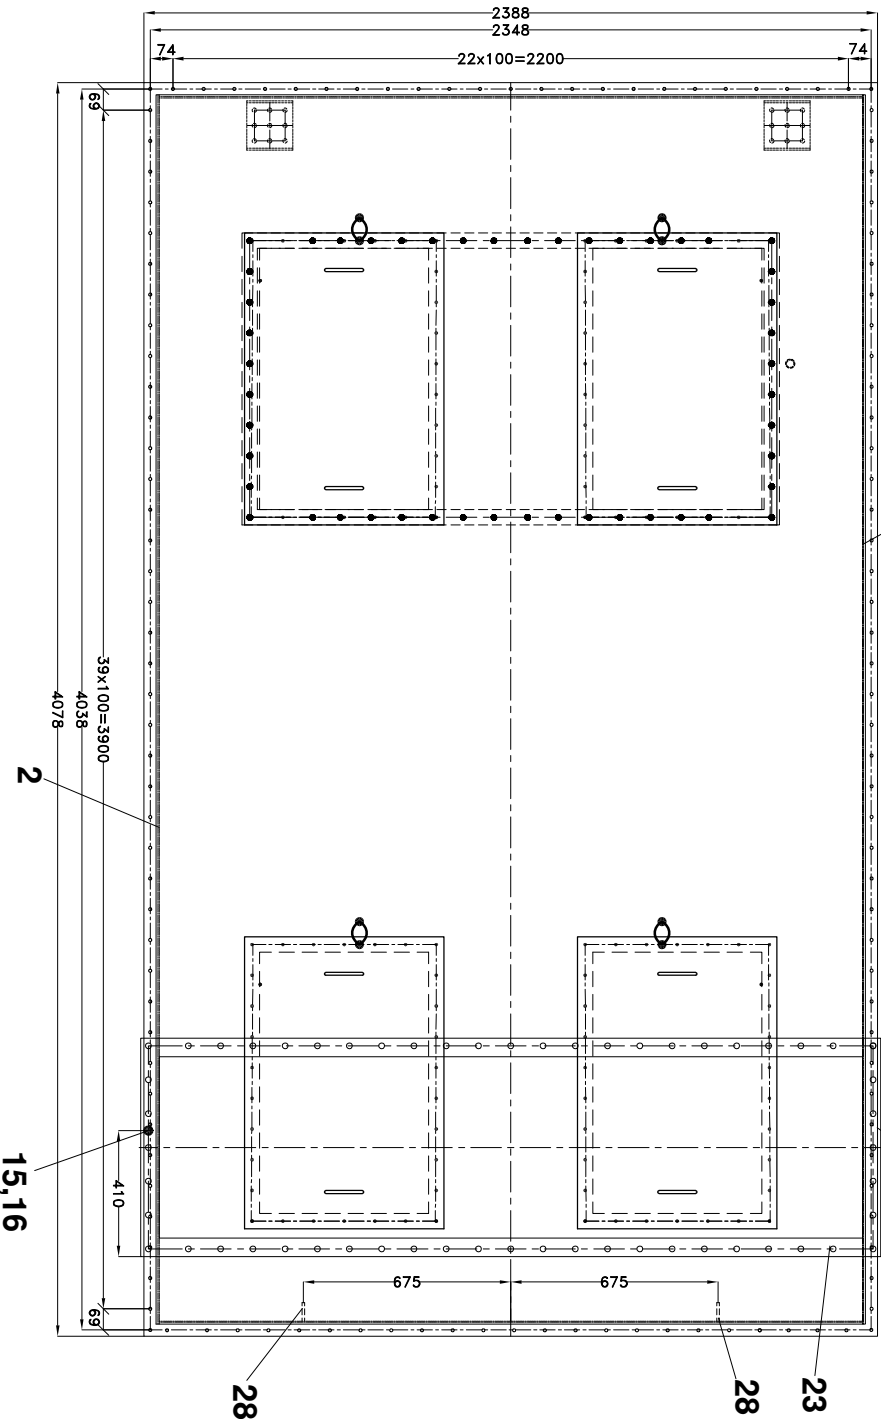
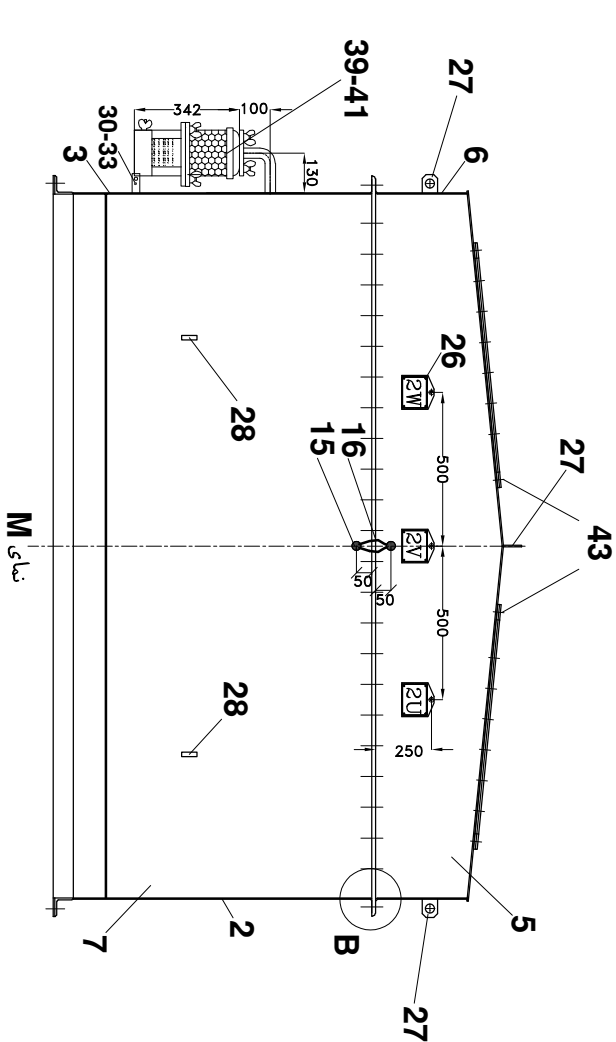
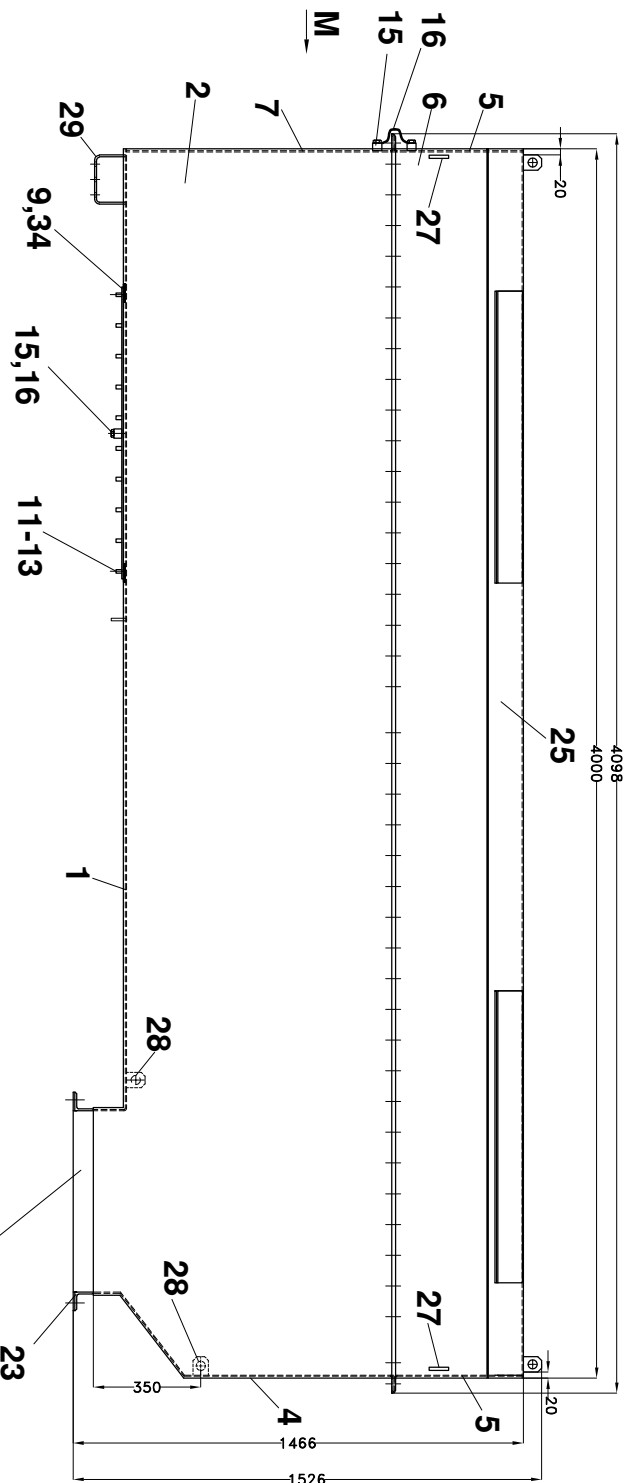






جزئیات B

شعاع خمکاری R5 و R8 و R10
کلیه جوشها بایستی آببندی باشد.



✓ ضخامت جوش در صورت عدم ذکر 4: باشد.

* به هر قطعه اتصال زمین در موقعیت مشخص شده دو عدد کابل اتصال زمین وصل شود.





انبارش		تاریخ		امضا		شماره تغییرات		انبارش	

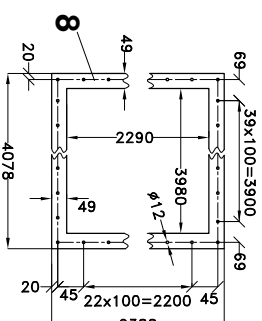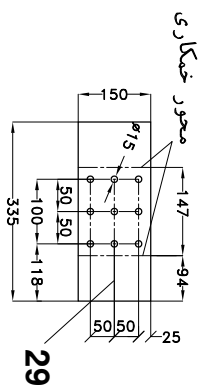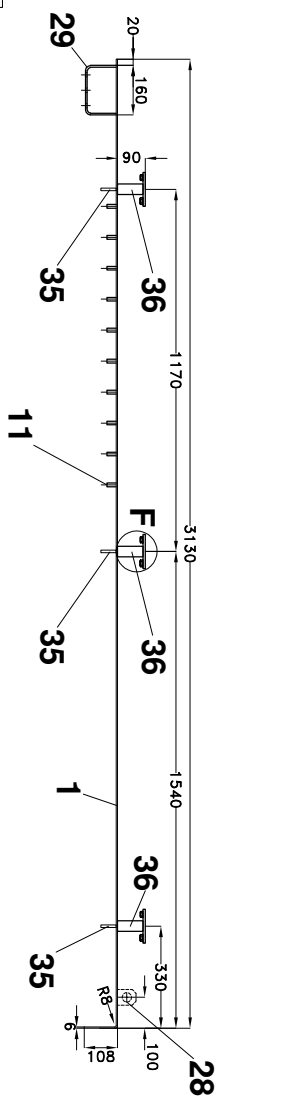

مهره اتصال زمین در زیر ورق جوش شود.

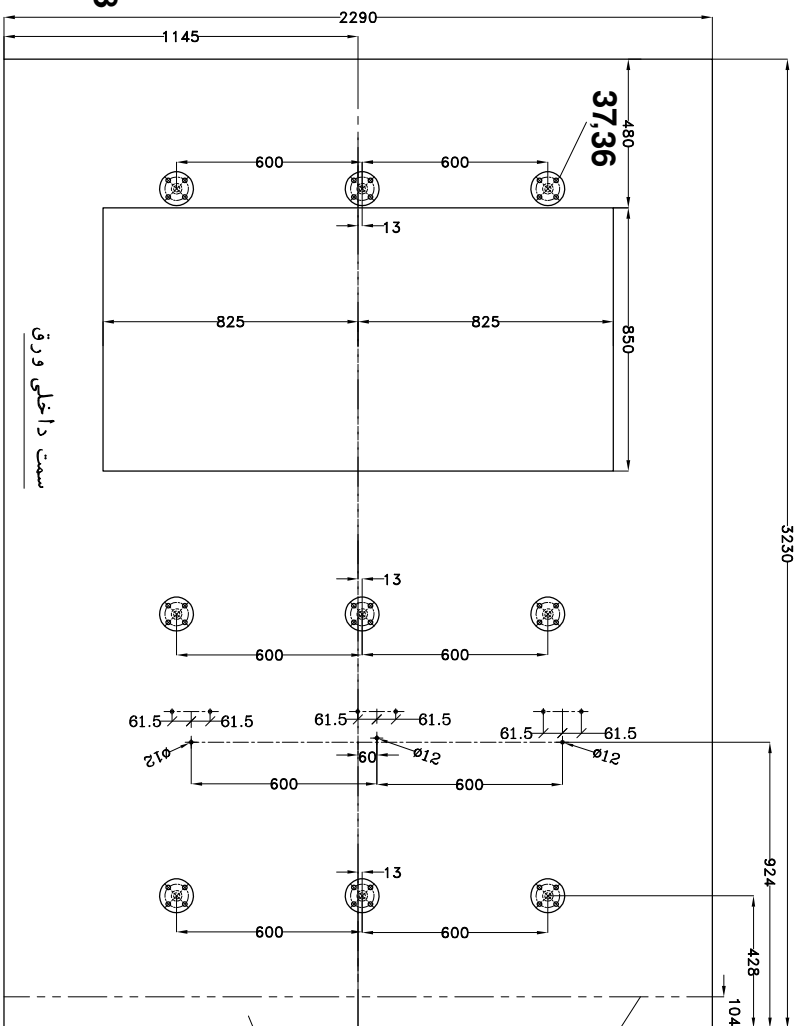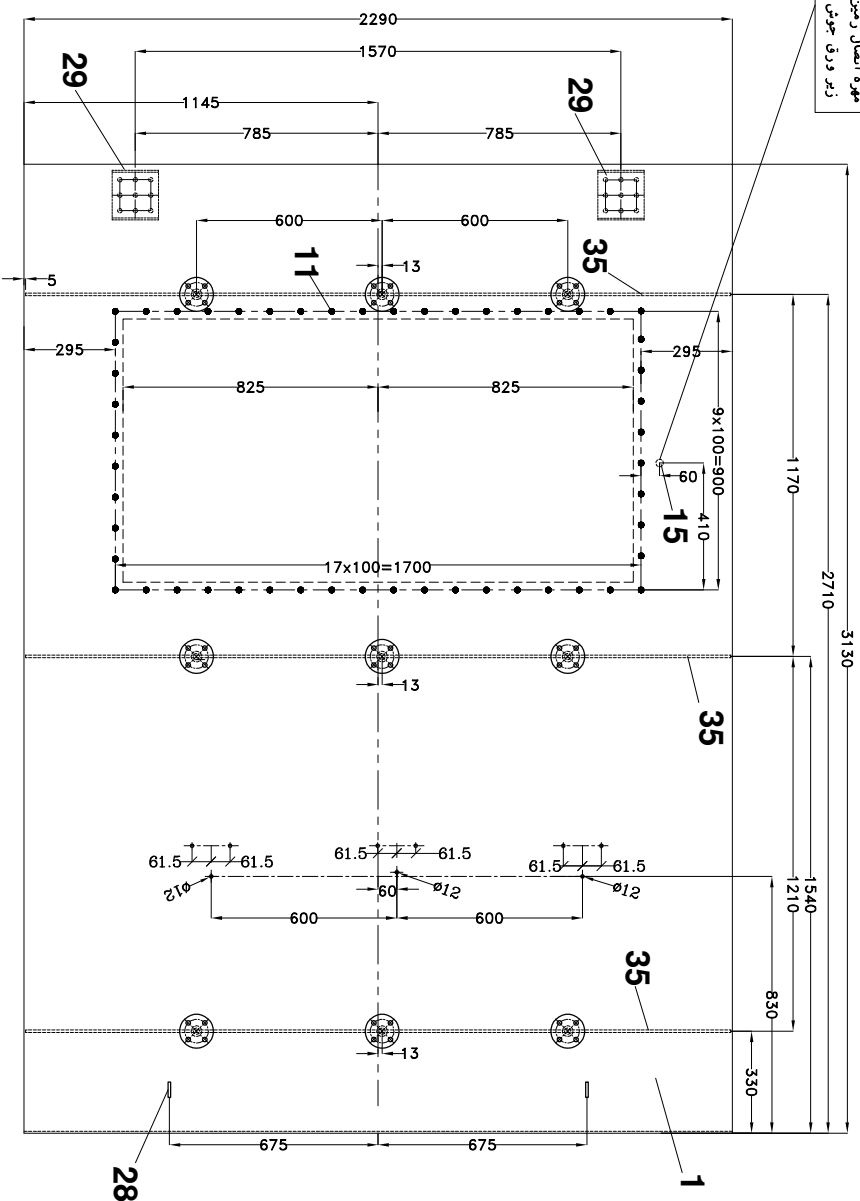

سمت داخلی ورق

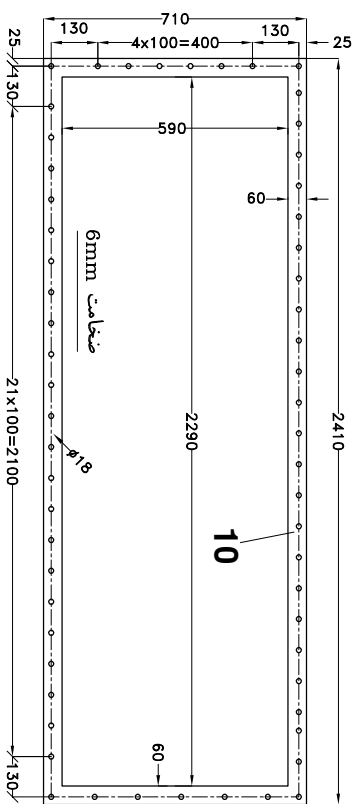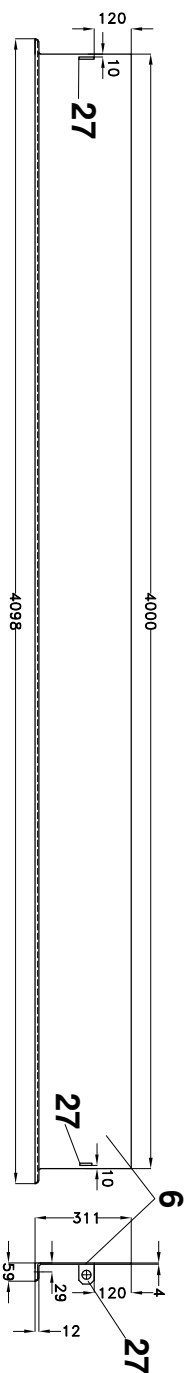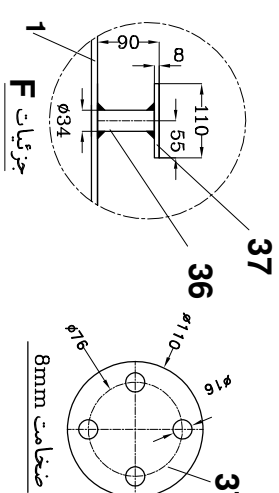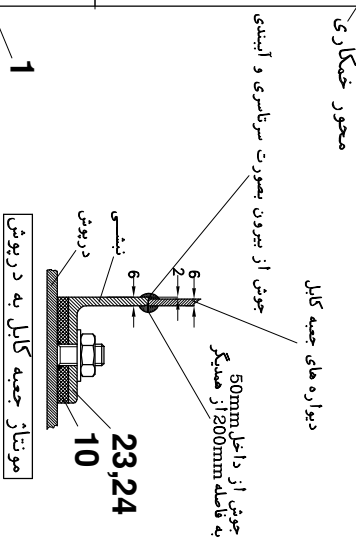






شعاع خُمک، R5، R8

کلیه جو شها بایستی آبندی باشد.

ضخامت جوش در صورت عدم ذکر 4:4

شماره لیست قطعات : Ski.Nr.G24632/06

عنوان: چیمه کابل (LV)		شماره تغییرات		اندیکس	
مدل:		تاریخ:		امضا:	
400/33 KV					
E&D-G4					
گروه:		تاریخ:		تولرانس عمومی:	
4980030160-1		03/07/21		DIN ISO 2768-H	
کنترل: تصویب: محدودی		تعداد:		مقیاس:	
تراخی: تقابلو		شماره:		ایران ترانسفو	
شماره سری:		صفحه:		زنجان	
شماره نقشه:		02		04	
Ski.Nr: G24632/06		صفحه:		04	



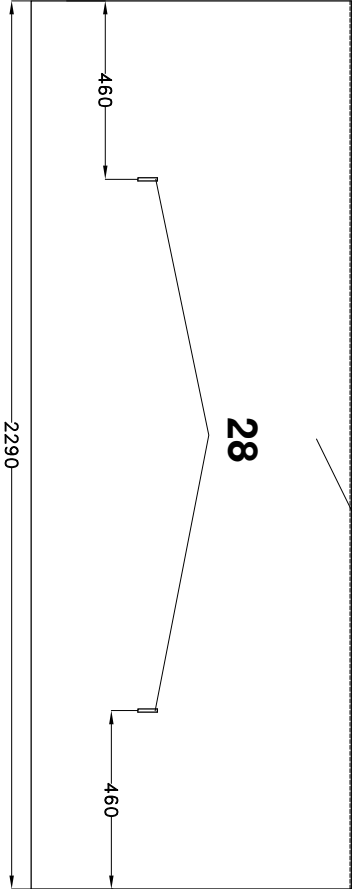
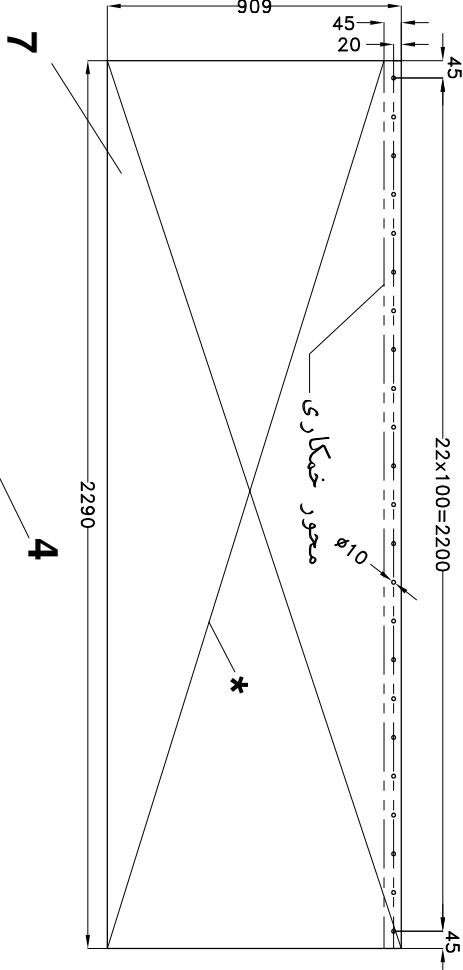
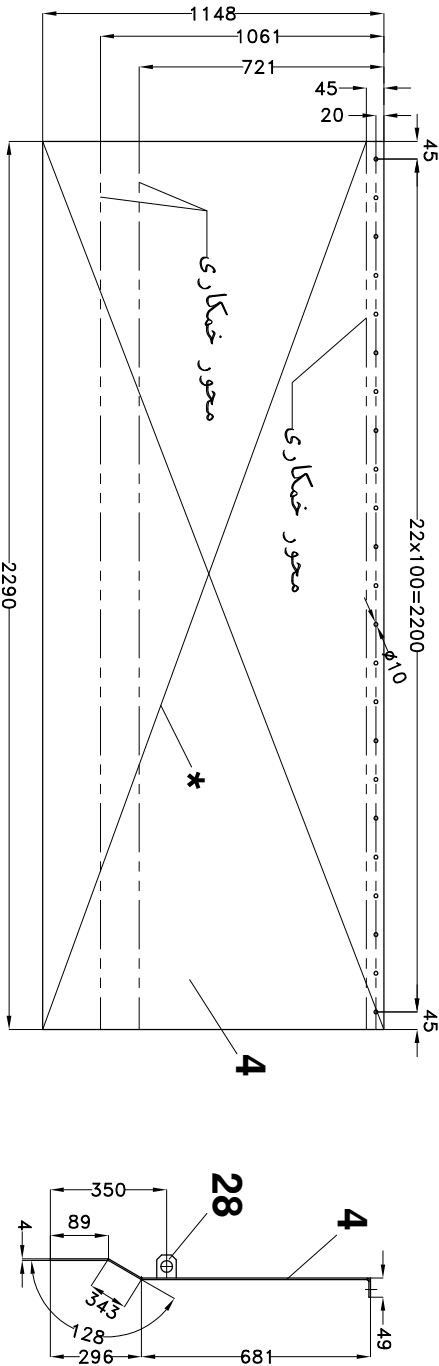
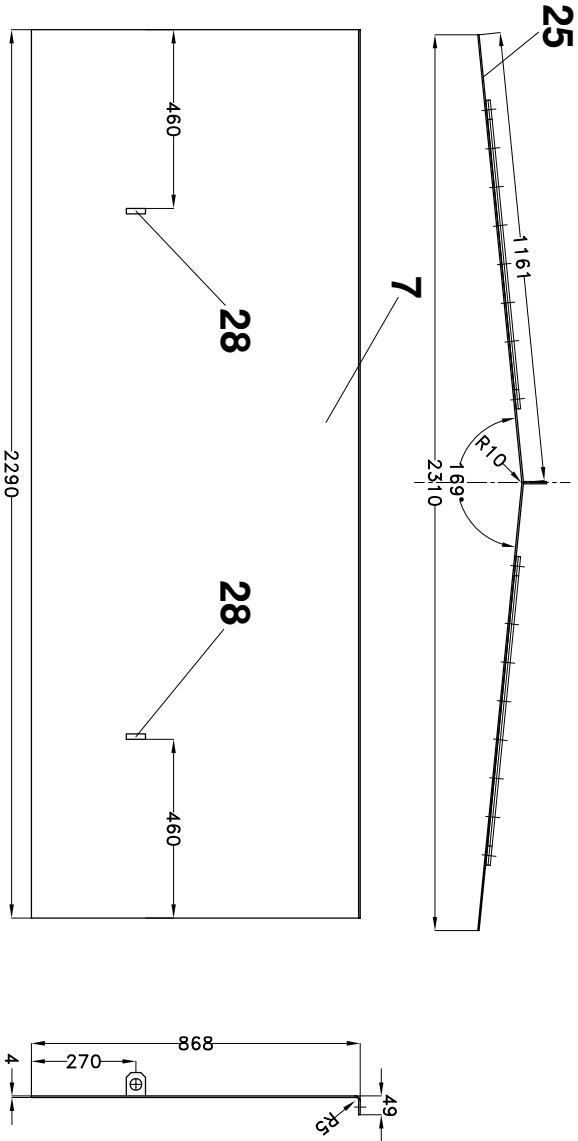
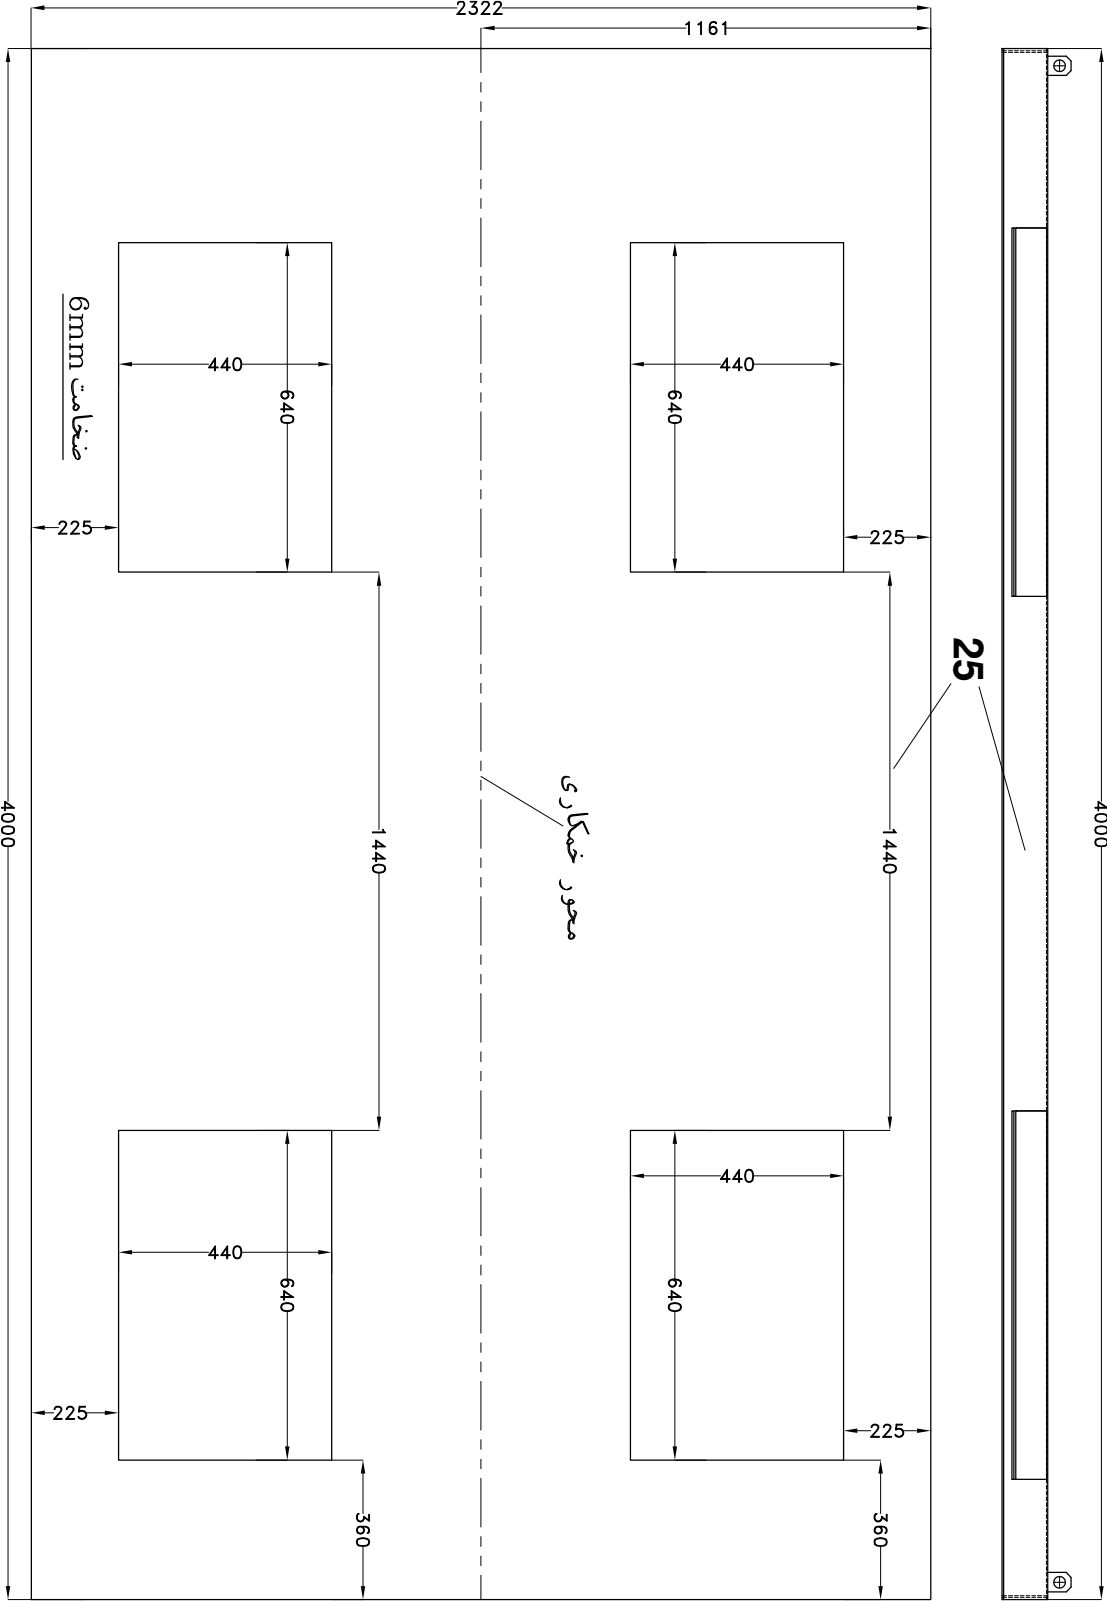


* مقدار فرو رفتگی ورق (به سمت خارج جعبه کابل)

② مطابق : (G3001634),4T16048.0

① دور تا دور از زیر ② صافی سطح ایجاد شود شماره لیست قطعات : Ski.Nr.G24632/06

عنوان: جعبه کابل (LV)		مدل:		گروه:		تاریخ:		شماره:		شماره نقشه:	
100 MVA 400/33 KV		TLSN 8056		E&D-G4		03/07/21		03 تعداد		04 صفحه:	
سفارش: شرکت گهر زمین		تصویب: محمدی		کنترل: محمدی		4980030160-1		شماره سری:		Ski.Nr.G24632/06	
تولرانس عمومی:		DIN ISO 2768-m		مقیاس:		—					
امضا		تاریخ		شماره تغییرات		اندیکس		ایران ترانسفو		زنجان	

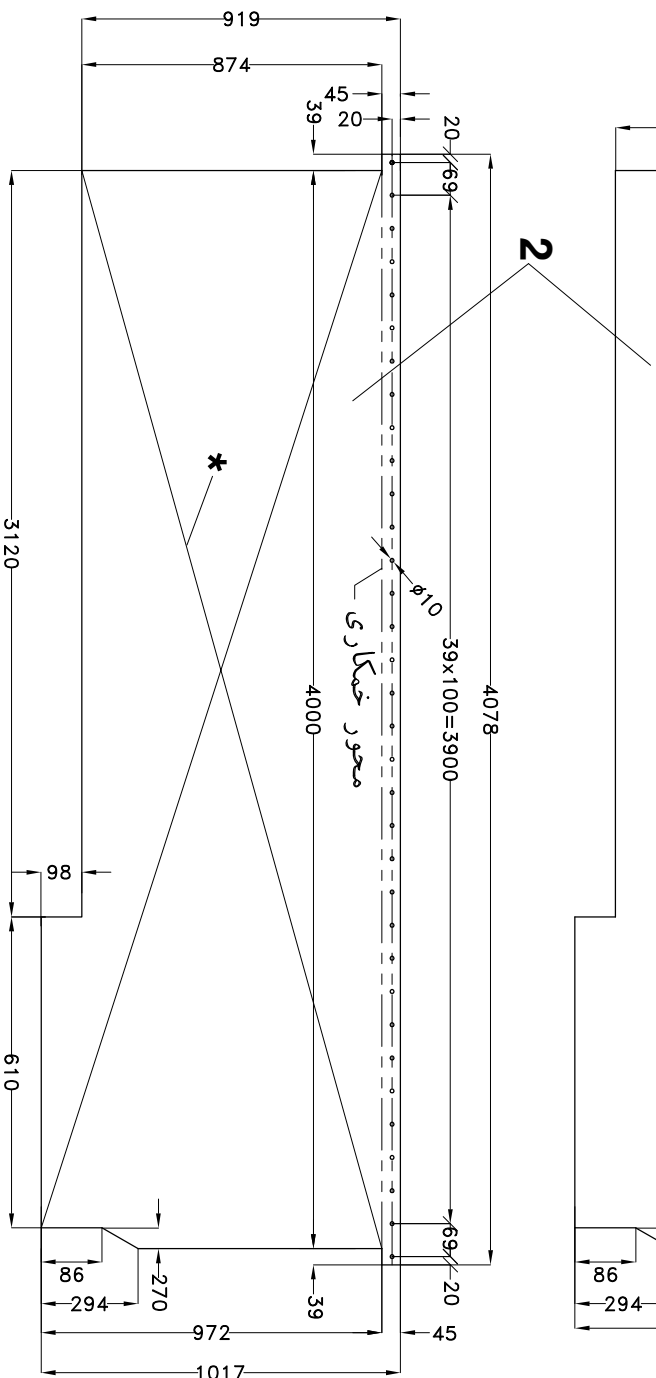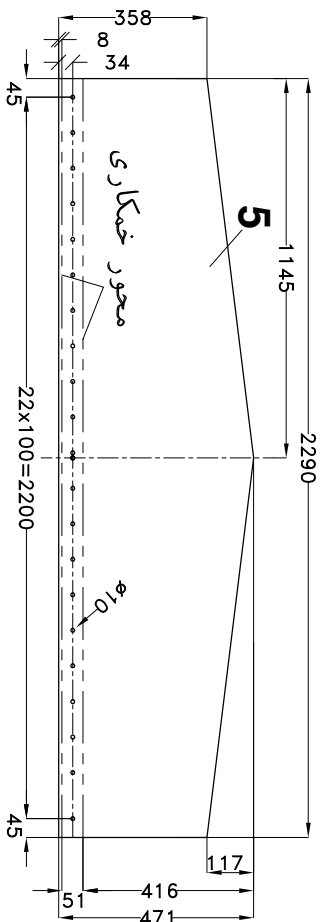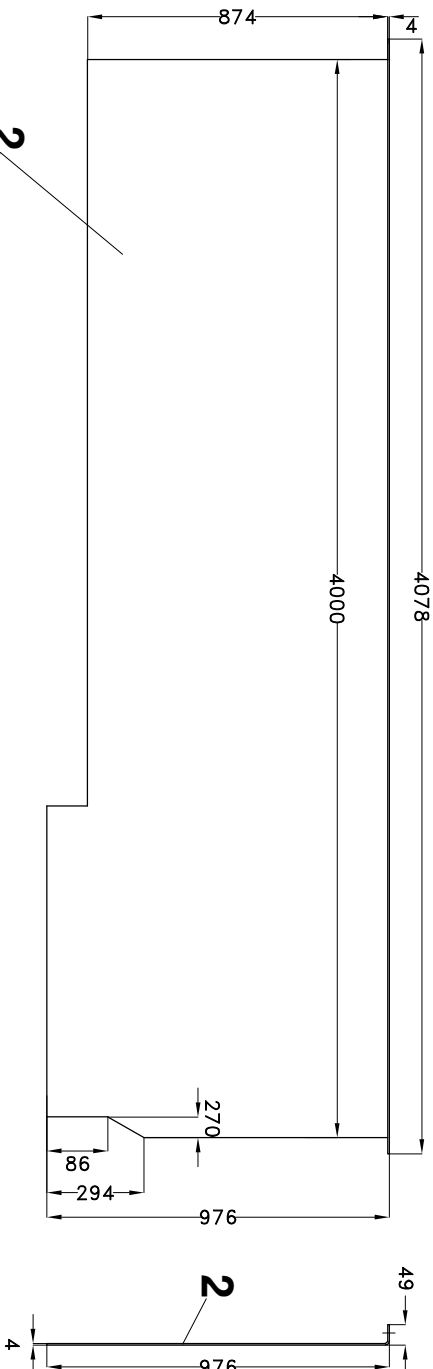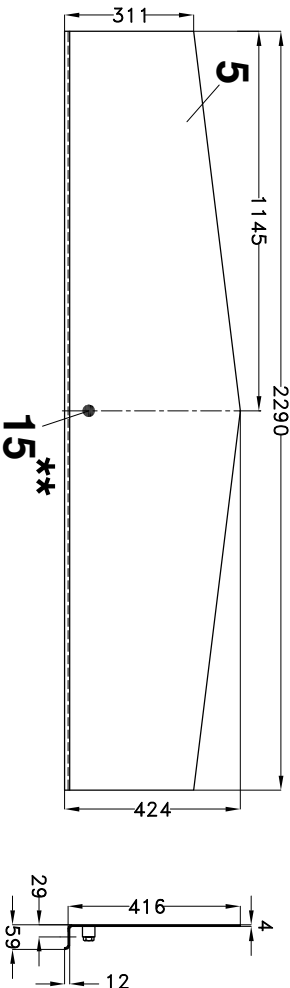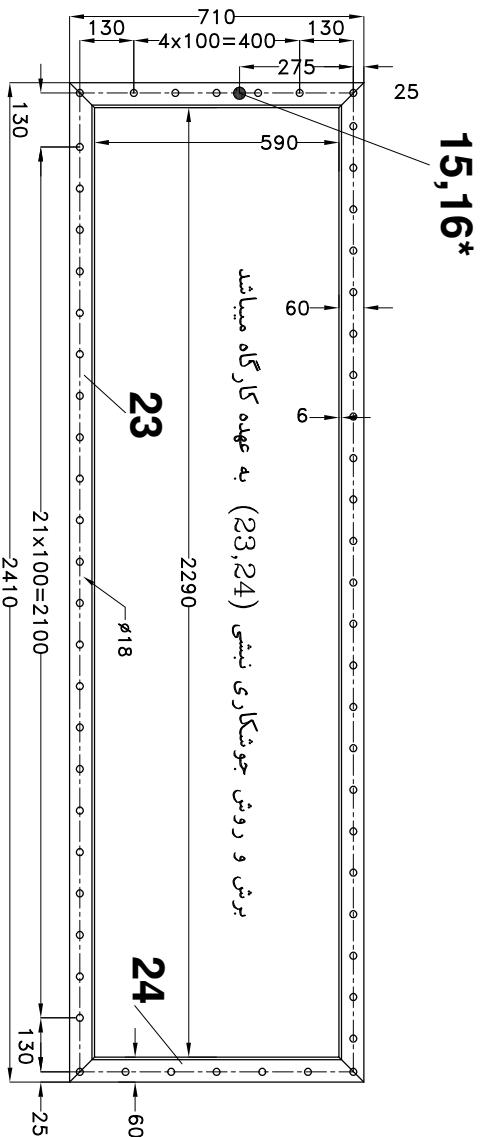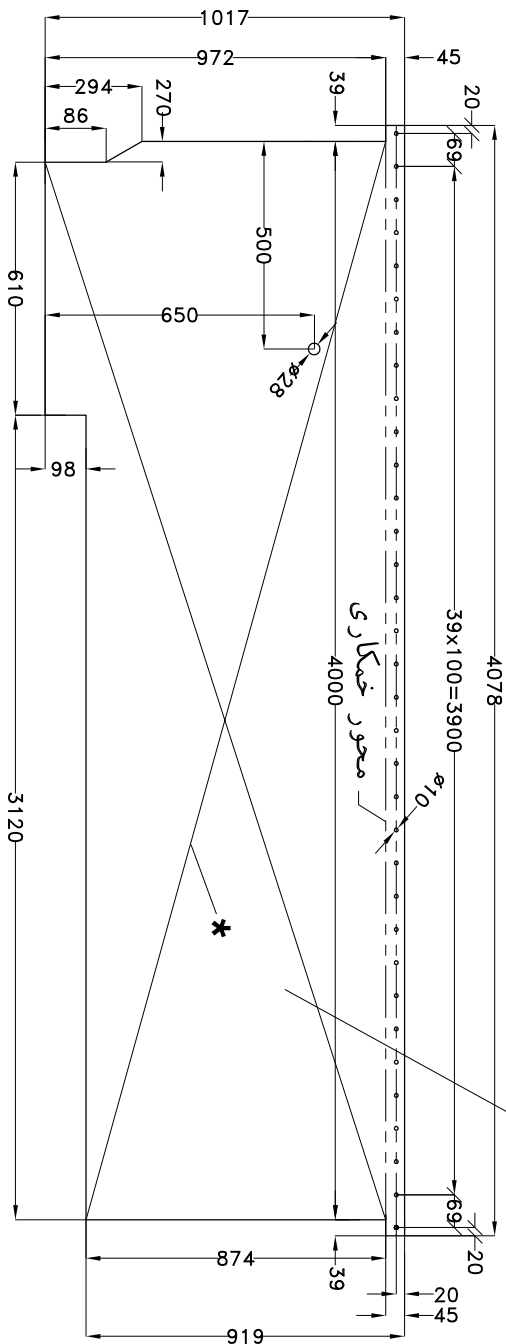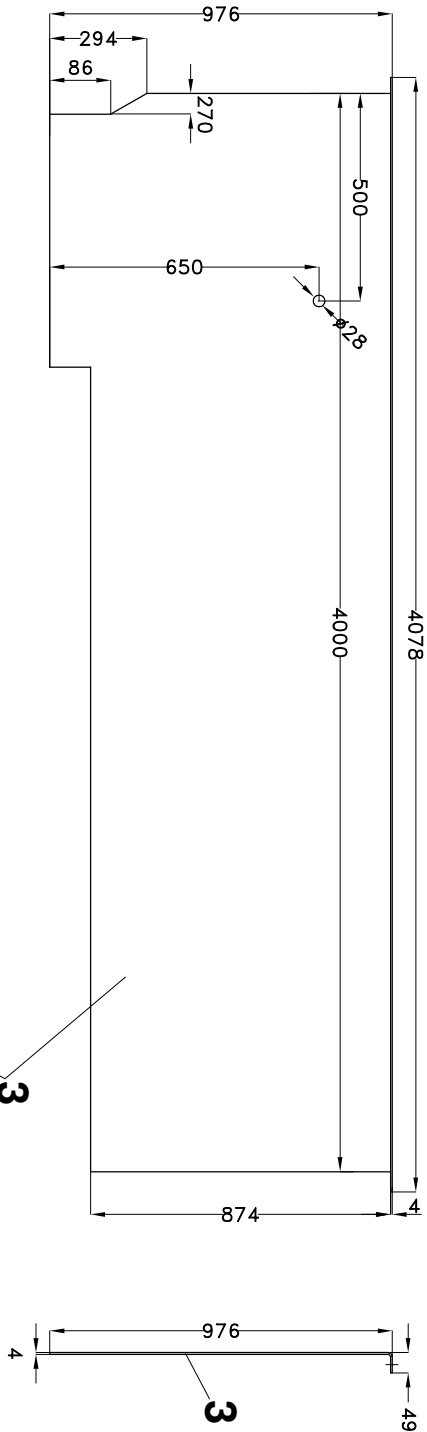

انديکس		شماره تغييرات		تاريخ		امضاء	
						</	

22	130			مهره شش پهلو	M8			DIN 934	8=A4G			0.59			
21	130			پیچ شش پهلو	M8x25			DIN 933	8.8=A4G			1.55			
20	260			واشر	8.4			DIN EN ISO7089 DIN EN ISO7090	St=A4G			0.49			
19	—														
18	2			دستگیره حمل	ø10;192			DIN-EN10060	St37-2			0.6			
17	—											—			
16	24			کابل اتصال زمین	N10 08 600-20							1.22			
15	5			قطعه اتصال زمین	N10 00 310-02							1.68			
14															
13	52			واشر	13			DIN EN ISO7089 DIN EN ISO7090	St=A4G			1.92			
12	52			مهره شش پهلو	M12			DIN 934	8=A4G			3.02			
11	52			بلسن	M12x35			SN 64128	ST=A3G			1.74			
10	1			واشرآببندی جعبه کابل و درپوش	6x710x2410			TUN901225	NBR			2.4			
9	1			واشرآببندی (صفحه گلند)	6x950x1750			TUN901225	NBR			1.5			
8	1			واشرآببندی (جهت درپوش جعبه کابل)	4x2388x4078			TUN901225	NBR			2.63			
7	1			ورق فولادی	4x909x2290			DIN-EN10029	St37-2			46.5			
6	2			ورق فولادی	4x358x4106			DIN-EN10029	St37-2			79			
5	2			ورق فولادی	4x471x2290			DIN-EN10029	St37-2			47.6			
4	1			ورق فولادی	4x1148x2290			DIN-EN10029	St37-2			55.5			
3	1			ورق فولادی (دیواره طولی)	4x1017x4078			DIN-EN10029	St37-2			92.4			
2	1			ورق فولادی (دیواره طولی)	4x1017x4078			DIN-EN10029	St37-2			92.4			
1	1			ورق فولادی	6x3230x2290			DIN-EN10029	St37-2			184.7			
شماره ردیف	اندیکس تعداد	کد قسمت	شماره نقشه برای حروف	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	L	M
			نام قطعه	ابعاد قطعه				استاندارد		جنس قطعه			وزن (kg)	کد مواد	
انديکس				شماره تغییرات				تاریخ				امضا			
								100 MVA				عنوان: لیست قطعات جعبه کابل(LV)			
								400/33 KV							
								مدل: TLSN 8056				سفارش: شرکت گهرزمین			
								گروه: E&D-G4				طراحی: تقبلو کنترل: محمدی تصویب: محمدی			
 ایران ترانسفو زنجان								تاریخ: 03/07/21				شماره سری: 4980030160-1			
								شماره صفحه: 01				شماره نقشه: Ski.Nr.G24632/06			
								تعداد صفحه: 02							

			=1090 kg وزن کل													
43	4		G.Z 1550/6	750	550											
			دریچه بازرسی													
42	4		واشر آببندی برای قطعه 43		6x650x950	DIN 3770	NBR						38.8			
41	1		N10 80 040-01													
			رطوبتگیر L1													
40	1		N10 80 080-01										10.4			
			پولک جهت رطوبتگیر													
39	1		DN 25	لوله	33.7*2.6;210	DIN-EN10220	ST00						0.5			
38	-															
37	9		ورق فولادی جهت نصب مقره انکائی		8;DM110	DIN-EN10051	St37-2						1.79			
36	9		DN 25	لوله جهت نصب مقره انکائی	33.7*2.6;82	DIN-EN10220	ST00						0.5			
35	3		ورق فولادی		8x50x2280	DIN-EN10029	St37-2						21.3			
34	1		ورق فولادی ضد مغناطیس (صفحه گلند)		6x1750x950	DIN 17440	X5 Cr Ni 18 10						68			
33	2		مهره شش پهلوی		M10	DIN 934	8=A4G						0.02			
32	4		واشر		10	DIN-EN-ISO7089	St=A4G						0.02			
31	2		پیچ شش پهلوی		M10x35	DIN 933	8.8 =A4G						0.06			
30	1		G.Z 1333(AF-1)										0.5			
			پایه نگهدارنده رطوبت گیر													
29	2		ناودانی		6x150x335	DIN-EN10029	St37-2						4.76			
28	6		قلاب حمل		A300	TUN 901238							1.04			
27	6		قلاب حمل		A850	TUN 901238							1.5			
26	3		G.Z 1394										-			
			زیر تابلویی مقره													
25	1		ورق فولادی		6x2321x4000	DIN-EN10029	St37-2						435			
24	2		نبشی		6x60;710	DIN-EN10056	St37-2						4			
23	2		نبشی		6x60;2410	DIN-EN10056	St37-2						11			
شماره ردیف	اندیکس	کد قسمت	شماره نقشه برای حروف		A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	L	M
	تعداد		نام قطعه		ابعاد قطعه			استاندارد			جنس قطعه			وزن (kg)	کد مواد	
اندیکس		شماره تغییرات		تاریخ		امضا		عنوان: لیست قطعات جعبه کابل (LV)								
								100 MVA								
								400/33 KV								
								مدل: TLSN 8056				سفارش: شرکت گهرزمین				
								گروه: E&D-G4				طراحی: تقیو کنترل: محمدی تصویب: محمدی				
 ایران ترانسفو زنجان								تاریخ: 03/07/21				شماره سری: 4980030160-1				
								شماره: 02 تعداد: 02 صفحه: 02				شماره نقشه: Ski.Nr.G24632/06				