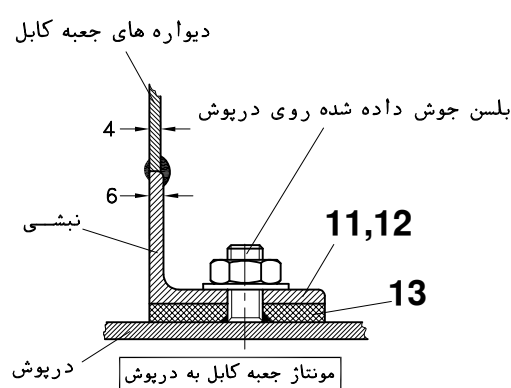
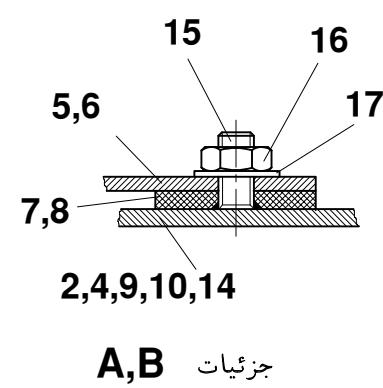
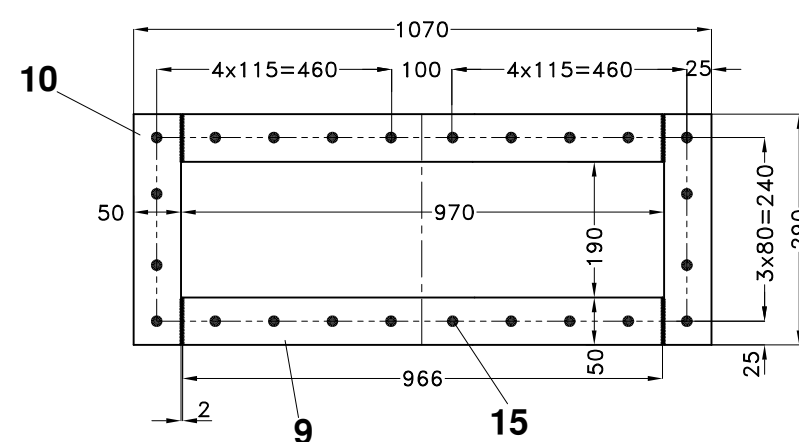
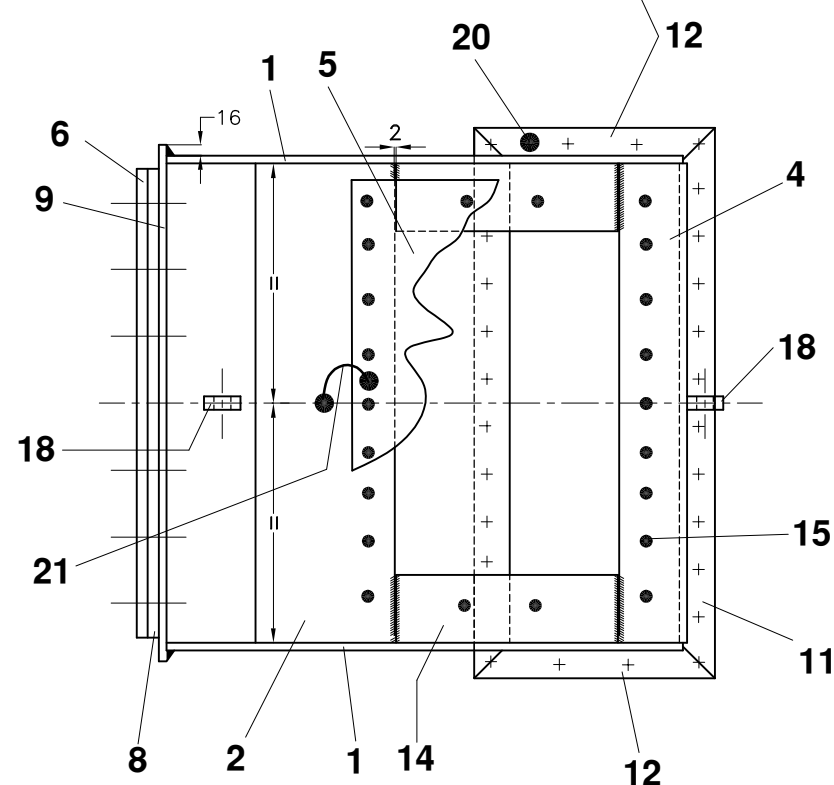
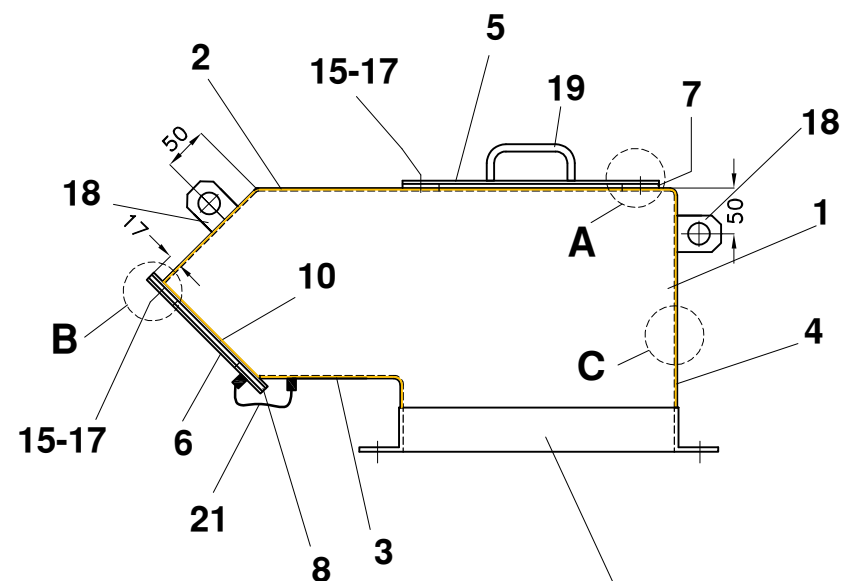

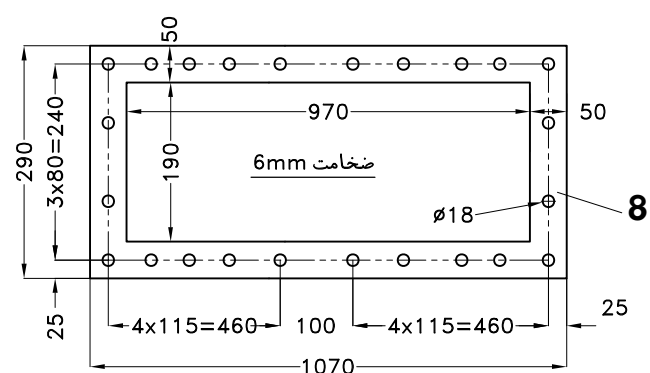
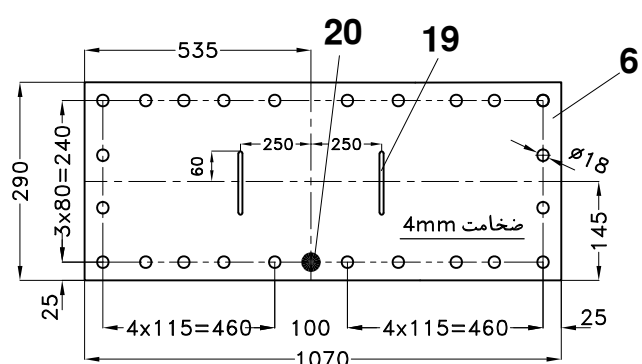
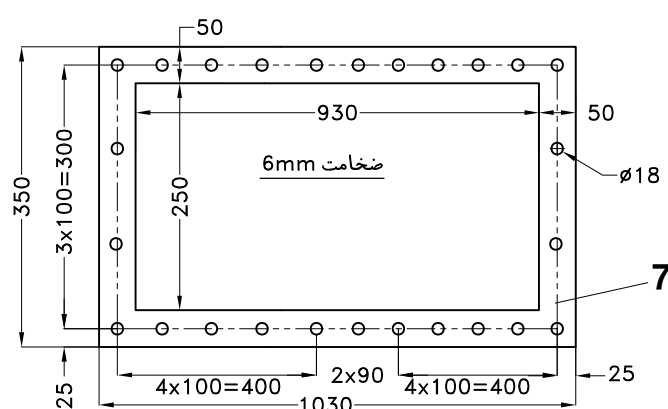
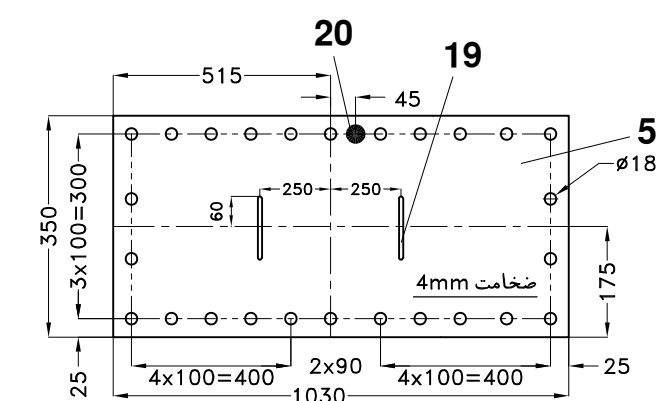
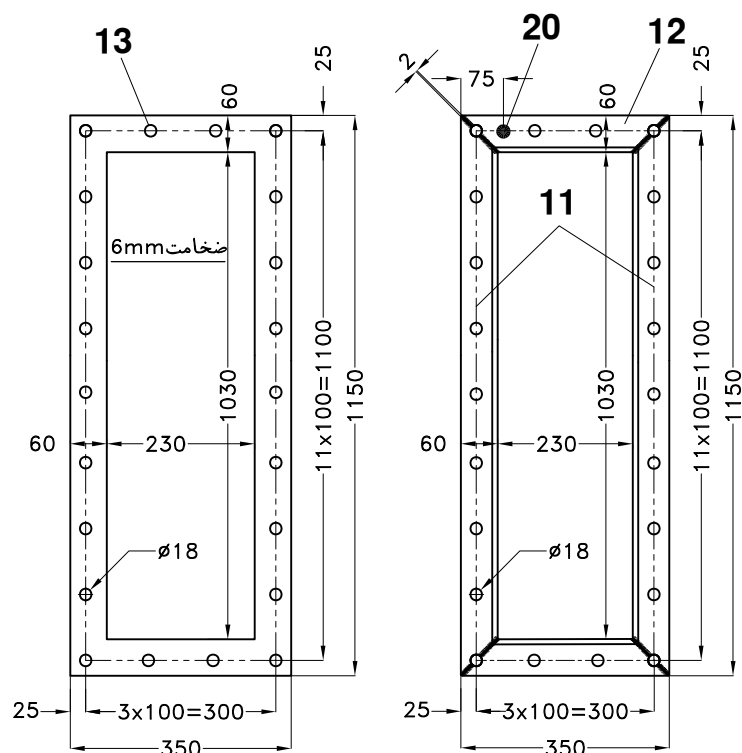


C جزئیات


کلیه جوشها بایستی آبیندی باشد.

ITRI/MP01/1 رنگ زنی مطابق:






ٹاک زنی مطابق : TUN 901240

ضخامت جوش در صورت عدم ذکر : 4 ▽

(D1) تا (D4) مطابق : 4T16048.0, (G3001634)




عنوان: جعبه کابل (LV)		3.315 MVA		ترانس DIN ISO 2768-m	امضا	تاریخ	شماره تغییرات	اندیکس
63/0.4 kV								
سفارش: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان (زمین)		مدل: TSUE 6549						
طراحی: مظفری کنترل: پدرام تصویب: رنجی		گروه: E&D-G1						
شماره سری:		3965000035-36 3965000039-40		مقیاس: —	ایران ترانسفو زنجان			
شماره نقشه:		Ski.Nr.G21161/2						
01 شماره صفحه:		02 تعداد صفحه:						

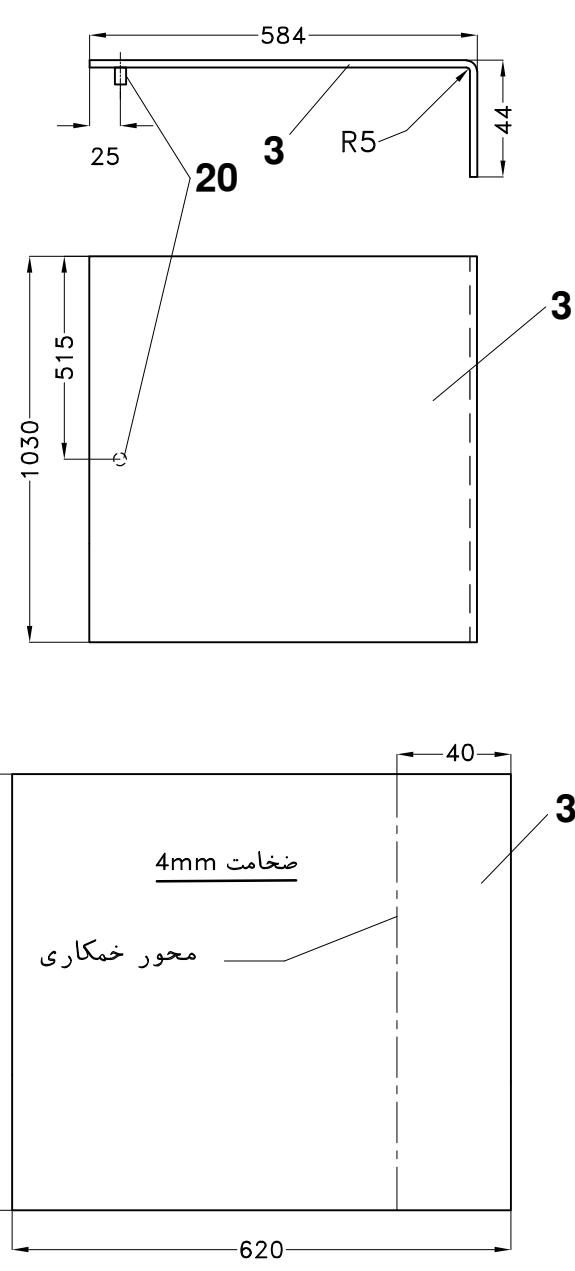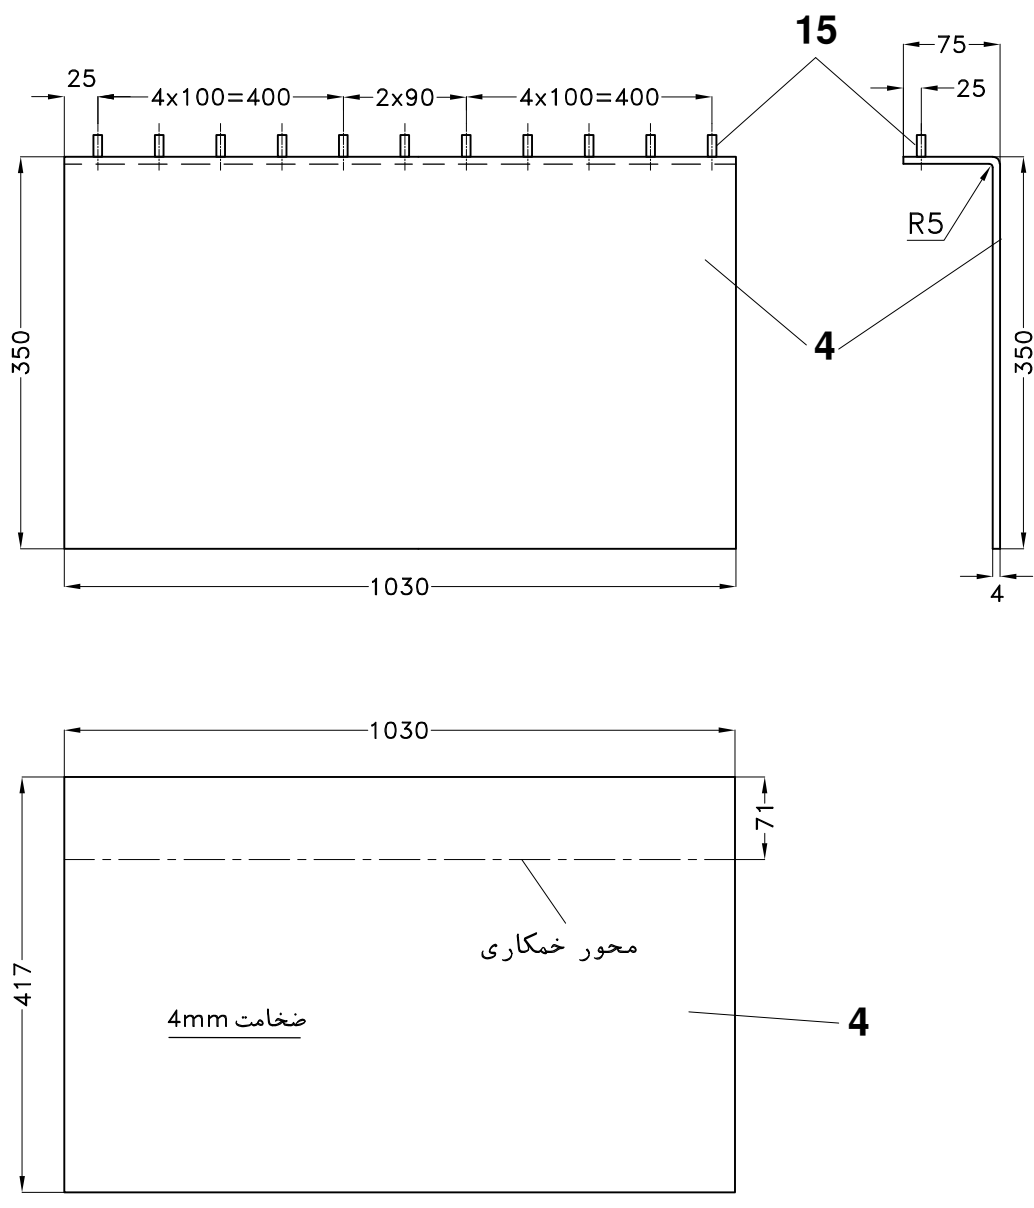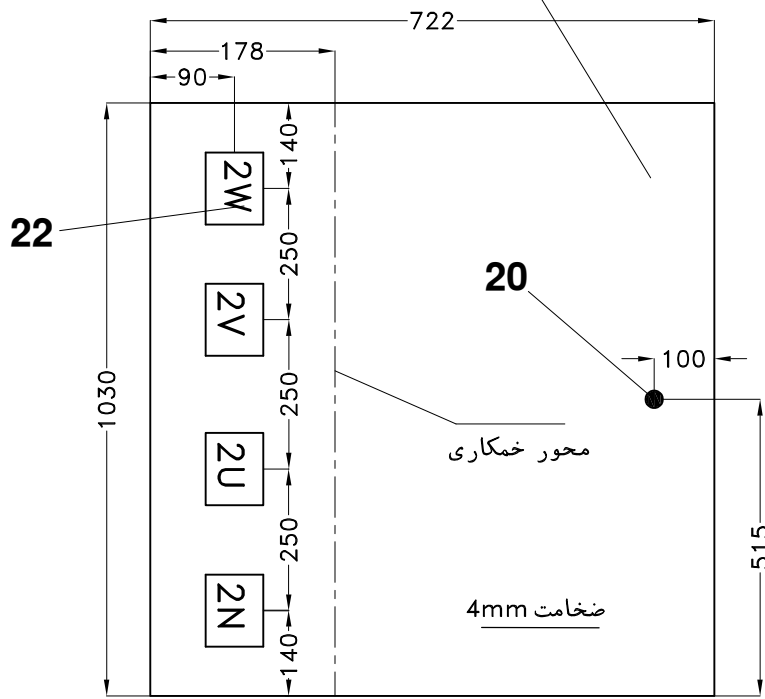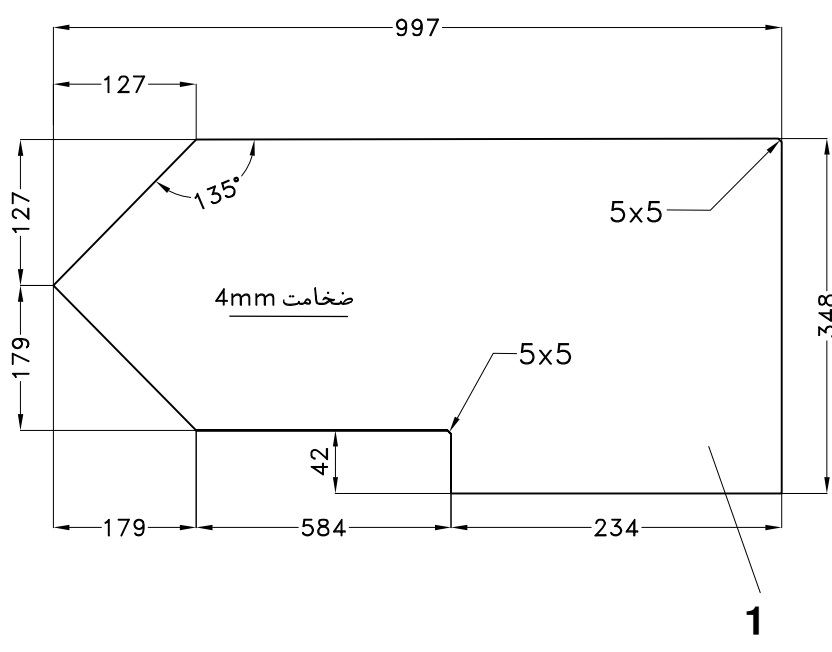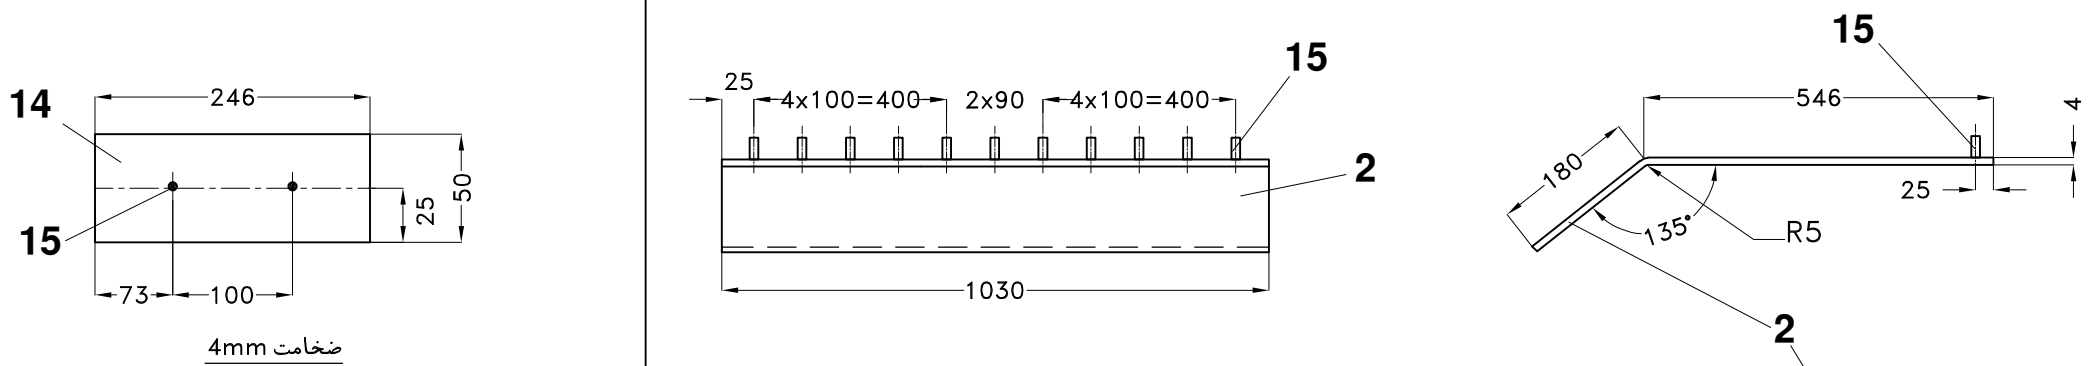

شماره لیست قطعات : Ski.Nr.G21161/2
رنگ زنی مطابق : ITRI/MP01/1
لاک زنی مطابق : TUN 901240
ضخامت جوش در صورت عدم ذکر : 4
(D1) تا (D4) مطابق : (G3001634),4T16048.0

اندیکس	شماره تغییرات	تاریخ	امضا	تذاترانس عمومی : DIN ISO 2768-m	عنوان: جعبه کابل (LV)
					3.315 MVA 63/0.4 kV
					سفارش: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان (زمین)
					مدل: TSUE 6549
					گروه: E&D-G1
					تاریخ: 00/02/27
					شماره سری: 3965000035-36 3965000039-40
					شماره نقشه: Ski.Nr.G21161/2



ایران ترانسفو
زنجان

مقیاس:
—

22	4		G.Z 1396/1				125.2 kg = وزن کل										
			تابلو نام فاز (2U,2V,2W,2N)														
21	2		G.Z 1039(AF-10)				1										
			کابل اتصال زمین														
20	5		N10 00 310-02														
			قطعه اتصال زمین				0.85										
19	4		دستگیره حمل				ø18;104	DIN-EN10060		St37-2		0.26					
18			2		قلاب حمل				A300	TUN 901238				0.26			
17	50				واشر				13	DIN 7349		St=A4G		1.35			
16			50		مهره شش پهلوی				M12	DIN 934		8=A4G		0.8			
15	50				بلسن				M12x30	SN 64128		ST=A3G		1			
14			2		ورق فولادی				4x50x246	DIN EN 10029		St37-2		0.77			
13	1				واشر آبیندی جعبه کابل و درپوش				6x350x1150	TUN901225		NBR		1.3			
12			2		نبشی				60x6;350	DIN-EN-10056-1,2		St37-2		3.6			
11	2				نبشی				60x6;1150	DIN-EN-10056-1,2		St37-2		12			
10			2		ورق فولادی				4x50x290	DIN EN 10029		St37-2		1			
9	2				ورق فولادی				4x50x966	DIN EN 10029		St37-2		3			
8			1		واشر آبیندی (صفحه گلند)				6x290x1070	TUN901225		NBR		1			
7	1				واشر آبیندی (جهت درپوش جعبه کابل)				6x350x1030	TUN901225		NBR		1			
6			1		ورق فولادی (صفحه گلند)				4x290x1070	DIN EN 10029		St37-2		9.7			
5	1				ورق فولادی				4x350x1030	DIN EN 10029		St37-2		11.4			
4			1		ورق فولادی				4x417x1030	DIN EN 10029		St37-2		13.4			
3	1				ورق فولادی				4x620x1030	DIN EN 10029		St37-2		20			
2			1		ورق فولادی				4x722x1030	DIN EN 10029		St37-2		23			
1	2				ورق فولادی (دیواره های طولی)				4x348x997	DIN EN 10029		St37-2		18.5			
شماره ردیف			اندیکس	کد قسمت	شماره نقشه برای حروف		A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	L
			نام قطعه		ابعاد قطعه				استاندارد		جنس قطعه			وزن (kg)	کد مواد		
اندیکس		شماره تغییرات		تاریخ		امضا		عنوان: لیست قطعات جعبه کابل (LV)									
								3.315 MVA									
								63/0.4 kV									
								سفارش: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان (زمین)									
								مدل: TSUE 6549									
								گروه: E&D-G1									
								شماره سری: 3965000035-36 3965000039-40									
								شماره نقشه: Ski.Nr.G21161/2									
								تعداد: 01 صفحه: 01									